


August 2016

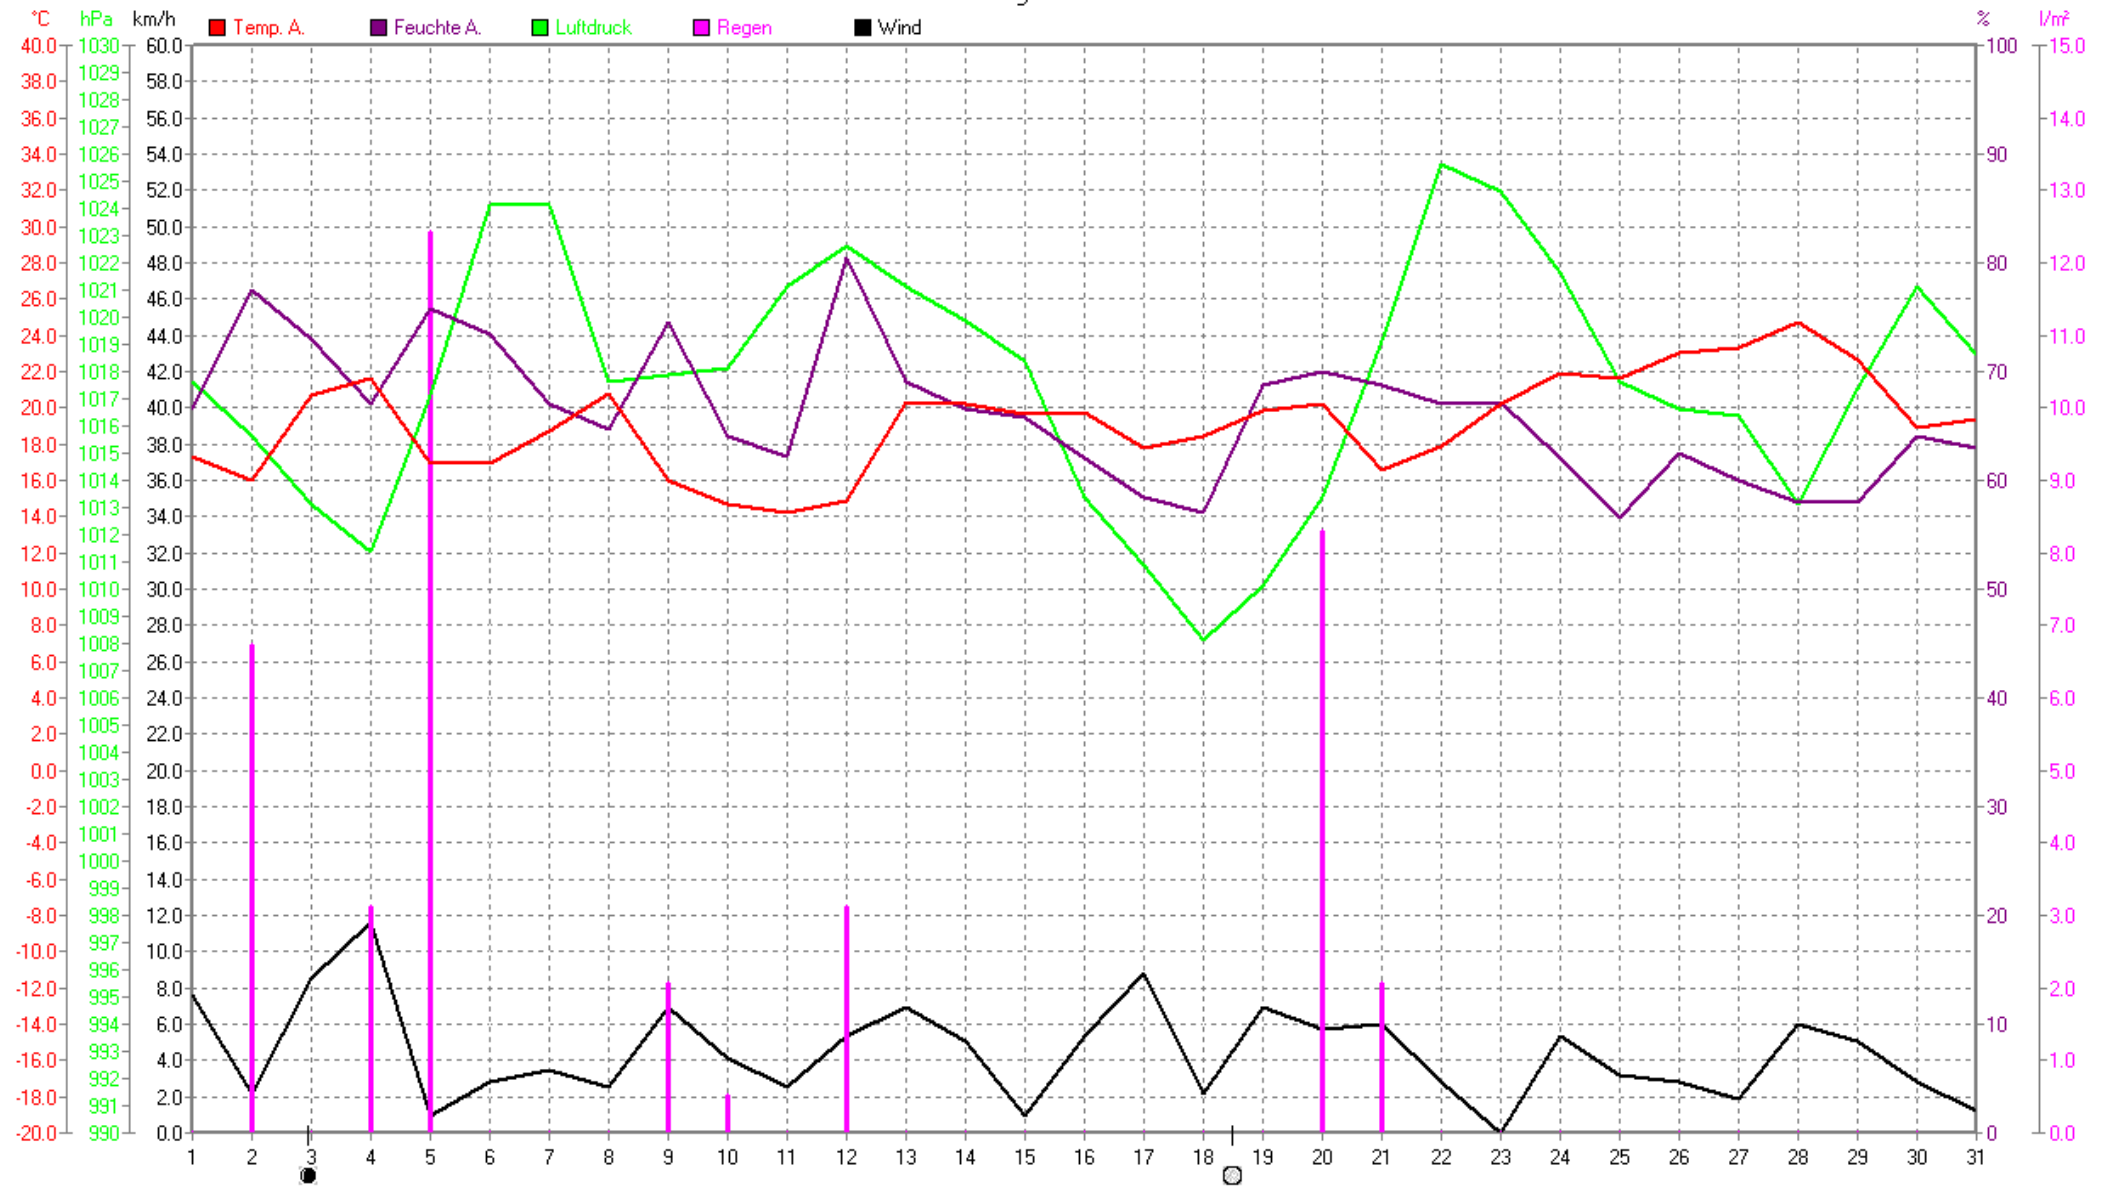

Wetterdaten 31.08.16 12:00	Temp. I. 21.1 °C	Temp. A. 19.3 °C	Luftdruck 1019 hPa	Wind 1.3 km/h	Richtung 0	Richtung 90 °	Taupunkt 11.4 °C						
	Feuchte I. 71 %	Feuchte A. 63 %	Regen 0.0 l/m²			Windböen 1.0 km/h	Windchill 19.3 °C						
Sensor	Temp. A.	°C	Feuchte A.	%	Luftdruck	hPa	Wind	km/h	Richtung	Regen	l/m²	PMV+2:20	
MinWert	01.08. 00:00	0.0	01.08. 00:00	0	18.08. 15:20	1007	01.08. 00:00	0.0	01.08. 11:20	N-NO	Regentage: 8	WC 19.3 °C	
MaxWert	28.08. 14:20	35.5	13.08. 08:20	84	07.08. 00:50	1027	22.08. 14:N-NW	55.4	01.08. 00:00	N	05.08. 00:30	12.4	
Durchschnitt		19.20		66		1017.7		4.4		N-NW	Gesamt: 38.3		
31.08.		19.3		63		1019		1.3		90 °	0	38.3 l/m²	0.0

Minimal- und Maximalwerte August 2016

Meßgröße	Minimum	Zeit	Datum	Maximum	Zeit	Datum	Durchschnitt
Temperatur Außen	0,0 °C	00:00	01.08.2016	35,5 °C	14:20	28.08.2016	19,2 °C
Taupunkt	-60,0 °C	00:00	01.08.2016	20,4 °C	10:50	27.08.2016	12,3 °C
Windchill	0,0 °C	00:00	01.08.2016	35,5 °C	14:20	28.08.2016	18,8 °C
Luftfeuchte Außen	0 %	00:00	01.08.2016	84 %	08:20	13.08.2016	66 %
Luftdruck	1007 hPa	15:20	18.08.2016	1027 hPa	00:50	07.08.2016	1018 hPa
Windgeschwindigkeit				55,4 km/h	14:00	22.08.2016	4,4 km/h
Windrichtung				N-NW	14:00	22.08.2016	N-NW
Windböen				69,9 km/h	18:00	21.08.2016	3,8 km/h
Regenmenge				12,4 l/m²	00:30	05.08.2016	#38,332 l/m²

Minimum Temperatur	0,0 °C
Durchschnitt Minimum Temp.	11,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.	27,4 °C
Maximum Temperatur	35,5 °C
Durchschnitt Temperatur	19,20 °C
Monat Standard-Abweichung	+ 2,36 K
Monat Normal Wert	16,84 °C

Eistage ($T_{\max} < 0^{\circ}\text{C}$)	0
Frosttage ($T_{\min} < 0^{\circ}\text{C}$)	0
Sehr Kalt ($T_{\min} \leq -10,0^{\circ}\text{C}$)	0
Kalte Tage ($T_{\max} < 10^{\circ}\text{C}$)	0
warm ($T_{\max} \geq 18,0^{\circ}\text{C}$)	30
Sommertage ($T_{\max} \geq 25^{\circ}\text{C}$)	23
Heiße Tage ($T_{\max} \geq 30^{\circ}\text{C}$)	6

Regen Tage	
> 0,0 l/m²	8
> 2,0 l/m²	7
> 5,0 l/m²	3
> 10,0 l/m²	1
> 20,0 l/m²	0
Regenmenge	38,332 l/m²
Monat Standard-Abweichung	- 34,9 l/m²
Monat Standard-Abweichung	52,4 %
Monat Normal Wert	73,2 l/m²