


März 2009

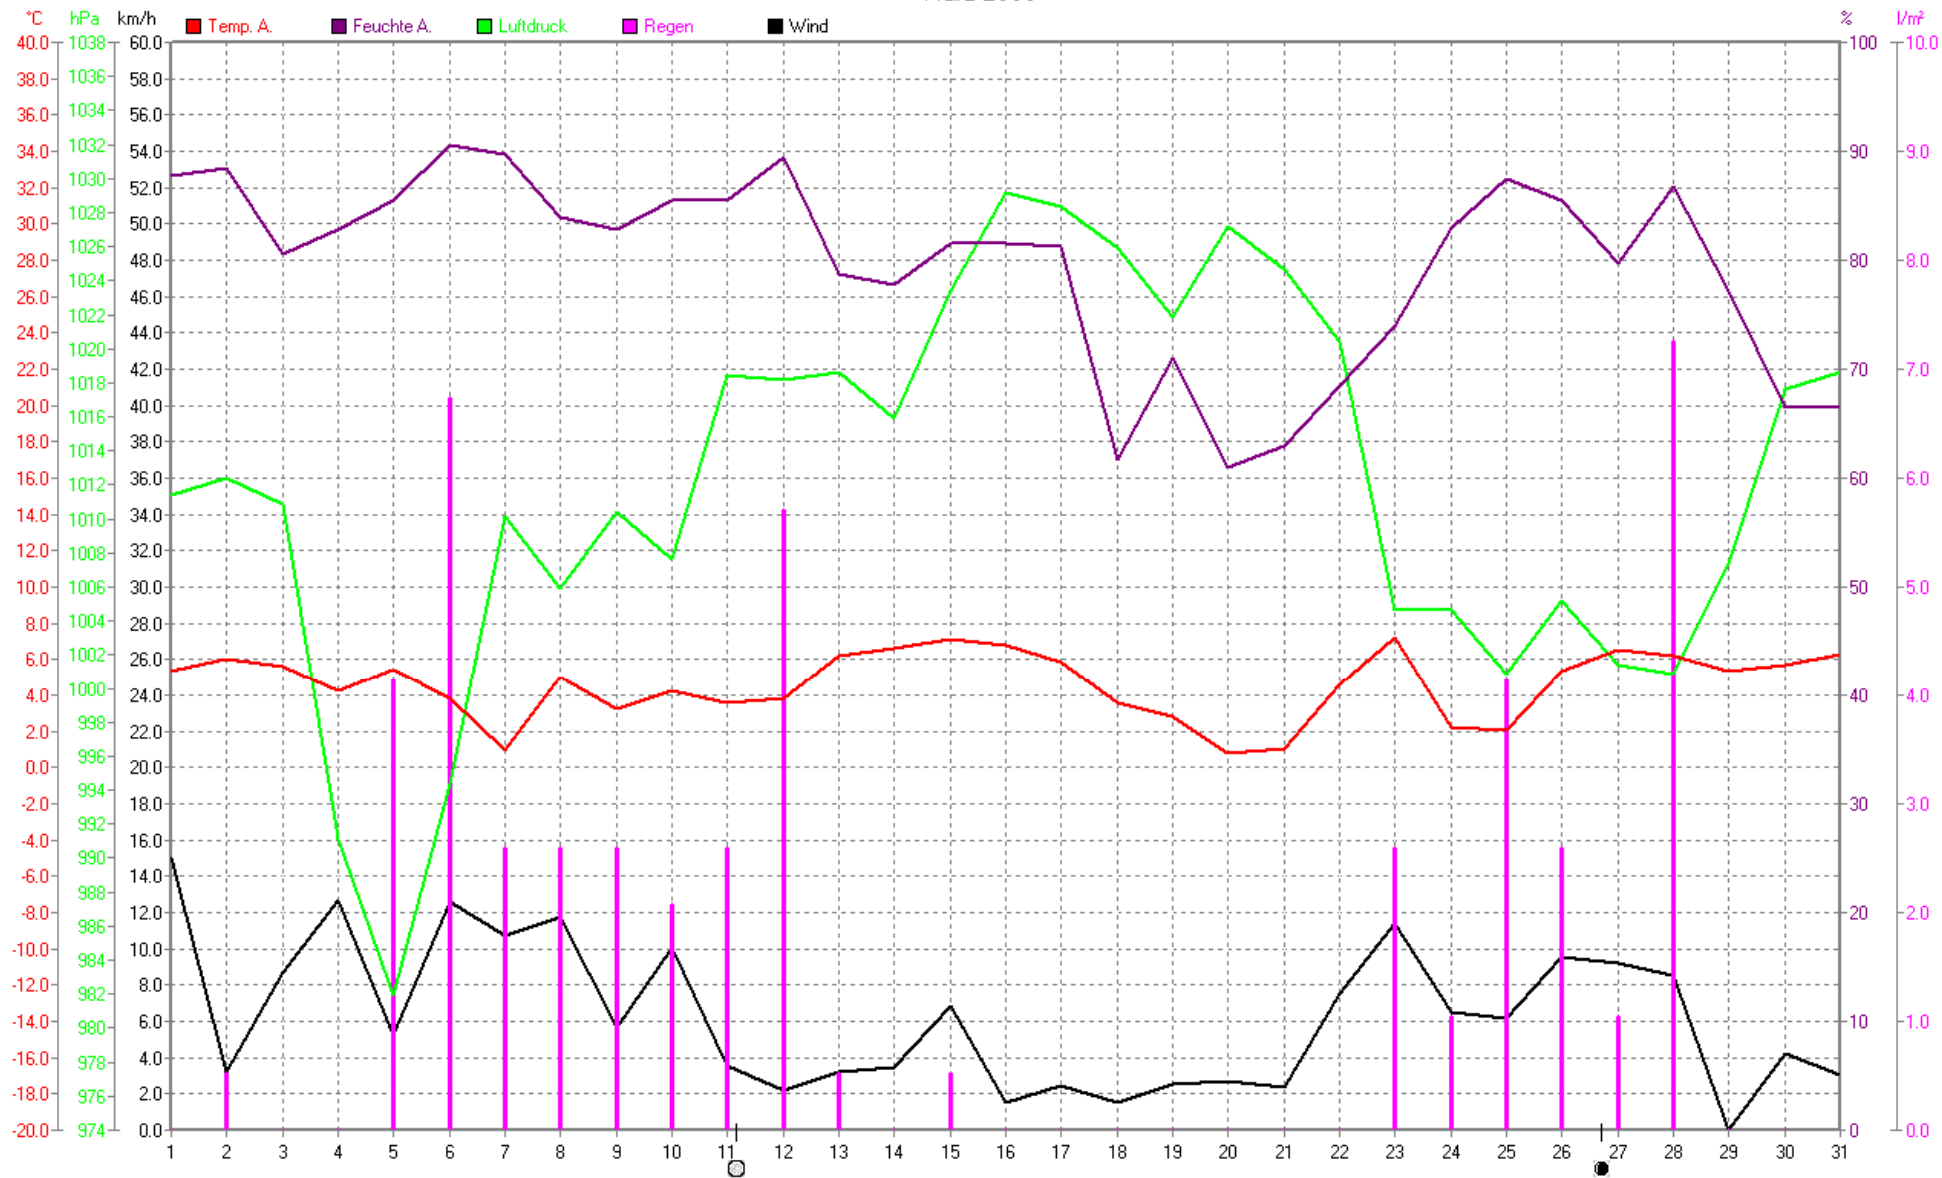

Wetterdaten 31.03.09 12:00	Temp. l. 25.1 °C	Temp. A. 6.3 °C	Luftdruck 1019 hPa	Wind 3.1 km/h	Richtung 90 °	Taupunkt 0.1 °C						
	Feuchte l. 32 %	Feuchte A. 67 %	Regen 0.0 l/m²	Richtung 0	Windböen 4.1 km/h	Windchill 5.5 °C						
Sensor	Temp. A.	°C	Feuchte A.	%	Luftdruck	hPa	Wind	km/h	Richtung	Regen	l/m²	PMV-1:-2
MinWert	21.03. 03:00	-4.2	18.03. 14:15	28	05.03. 13:35	981	01.03. 00:25	0.0	01.03. 02:10	N-NO	Regentage: 17	WC 5.5 °C
MaxWert	14.03. 13:35	13.6	01.03. 07:10	93	18.03. 06:35	1031	07.03. 12W-NW	52.1	01.03. 02:30	N	28.03. 08:00	TP 0.1 °C
Durchschnitt		4.64		80		1011.9		6.3		W-NW	Gesamt: 49.2	
31.03.		6.3	4.91 g/m³	67		1019	1 Bit 0	3.1	90 °	0	49.2 l/m²	0.0

Minimal- und Maximalwerte März 2009

Meßgröße	Minimum	Zeit	Datum	Maximum	Zeit	Datum	Durchschnitt
Temperatur Außen	-4,2 °C	03:00	21.03.2009	13,6 °C	13:35	14.03.2009	4,6 °C
Taupunkt	-7,3 °C	16:25	20.03.2009	6,8 °C	12:35	28.03.2009	1,2 °C
Windchill	-14,4 °C	08:40	07.03.2009	13,6 °C	13:35	14.03.2009	3,0 °C
Luftfeuchte Außen	28 %	14:15	18.03.2009	93 %	07:10	01.03.2009	80 %
Luftdruck	981 hPa	13:35	05.03.2009	1031 hPa	06:35	18.03.2009	1012 hPa
Windgeschwindigkeit				52,1 km/h	12:45	07.03.2009	6,3 km/h
Windrichtung				W-NW	12:45	07.03.2009	W-NW
Windböen				79,0 km/h	16:35	23.03.2009	8,2 km/h
Regenmenge				7,3 l/m²	08:00	28.03.2009	#49,210 l/m²

Minimum Temperatur	-4,2 °C
Durchschnitt Minimum Temp.	1,0 °C
Durchschnitt Maximum Temp.	8,8 °C
Maximum Temperatur	13,6 °C
Durchschnitt Temperatur	4,64 °C
Monat Standard-Abweichung	+ 0,19 K
Monat Normal Wert	4,45 °C

Eistage ($T_{\max} < 0^{\circ}\text{C}$)	0
Frosttage ($T_{\min} < 0^{\circ}\text{C}$)	10
Sehr Kalt ($T_{\min} \leq -10,0^{\circ}\text{C}$)	0
Kalte Tage ($T_{\max} < 10^{\circ}\text{C}$)	24
warm ($T_{\max} \geq 18,0^{\circ}\text{C}$)	0
Sommertage ($T_{\max} \geq 25^{\circ}\text{C}$)	0
Heiße Tage ($T_{\max} \geq 30^{\circ}\text{C}$)	0

Regen Tage	
> 0,0 l/m²	17
> 2,0 l/m²	12
> 5,0 l/m²	3
> 10,0 l/m²	0
> 20,0 l/m²	0
Regenmenge	49,210 l/m²
Monat Standard-Abweichung	+ 2,6 l/m²
Monat Standard-Abweichung	105,5 %
Monat Normal Wert	46,7 l/m²