


März 2012

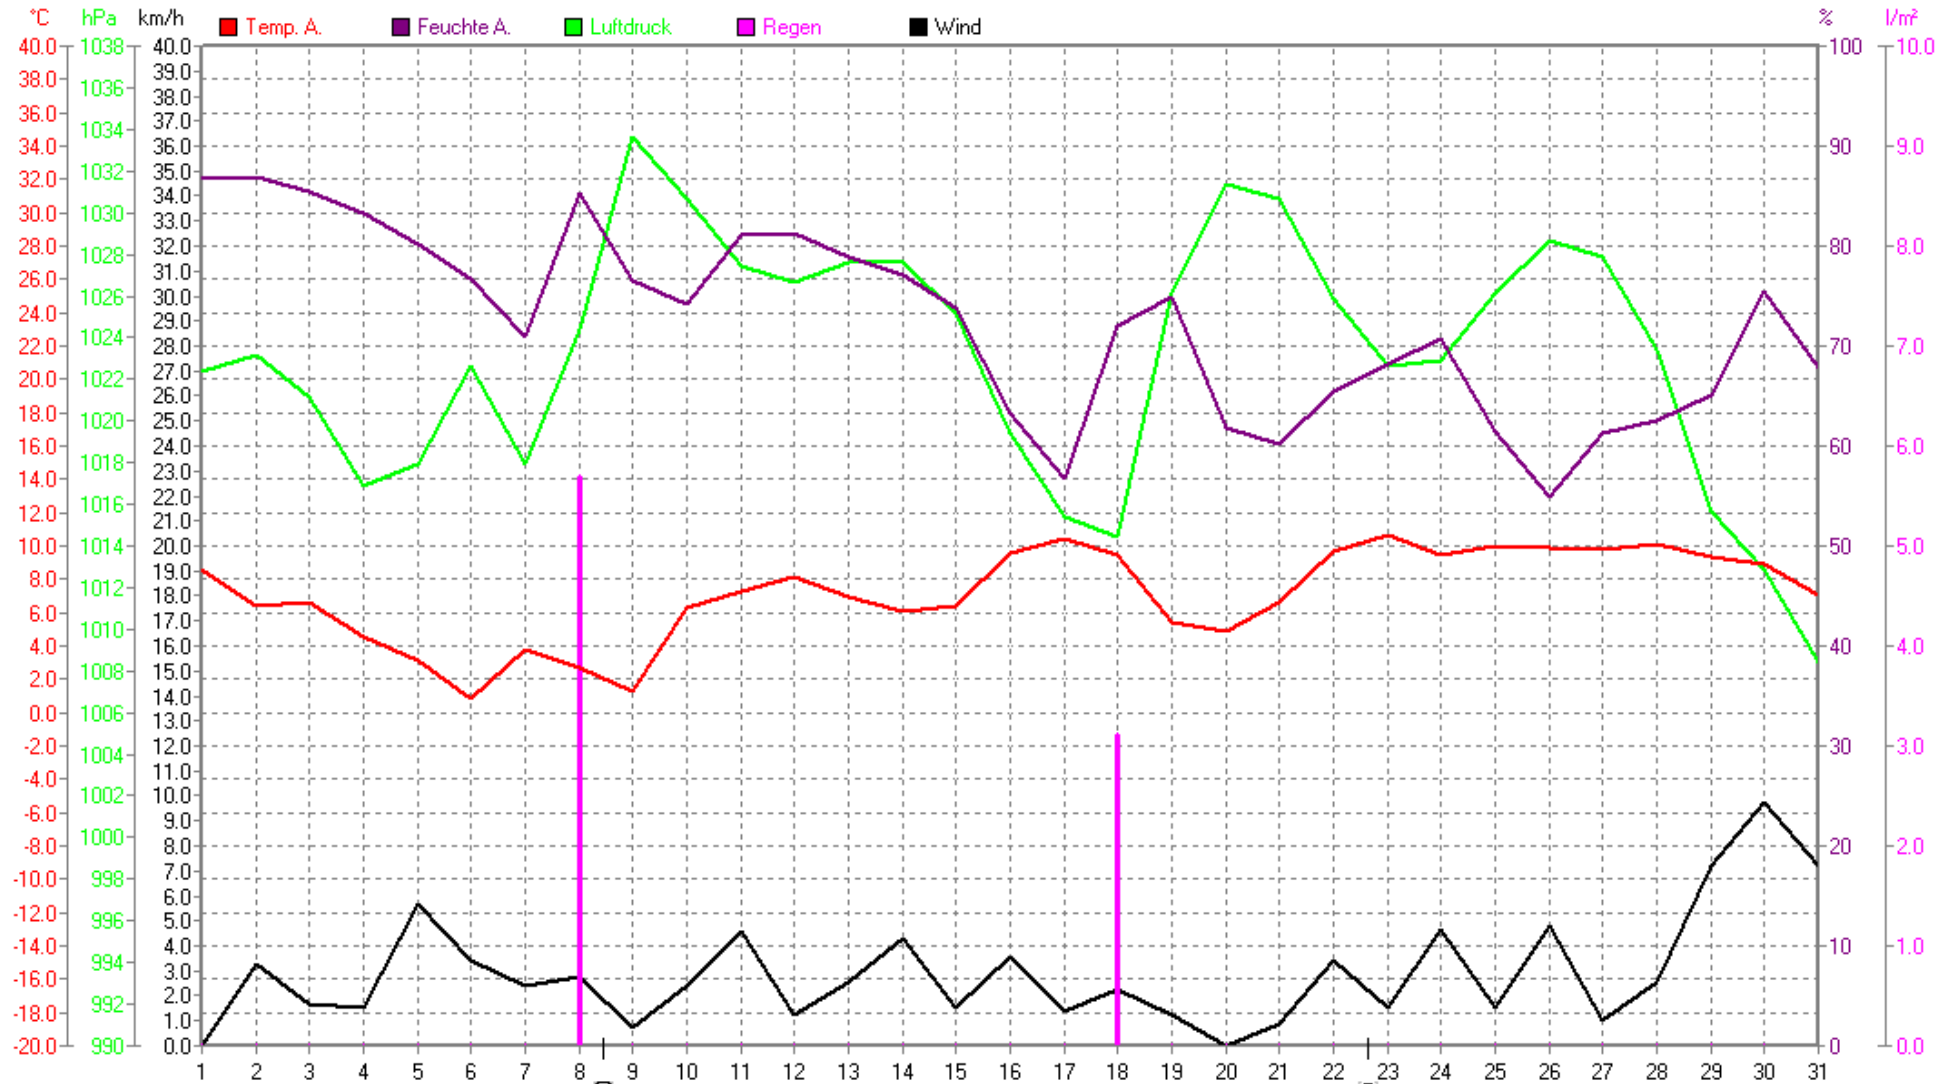

Wetterdaten 31.03.12 12:00	Temp. I. 25.5 °C Feuchte I. 33 %	Temp. A. 7.1 °C Feuchte A. 68 %	Luftdruck 1008 hPa Regen 0.0 l/m²	Wind 7.2 km/h Richtung W-NW	Richtung 292 ° Windböen 13.8 km/h	Taupunkt 1.5 °C Windchill 4.7 °C
Sensor	Temp. A. °C	Feuchte A. %	Luftdruck hPa	Wind km/h	Richtung	Regen l/m²
MinWert	07.03. 06:50 -4.6	17.03. 13:40 24	31.03. 14:00 1006	01.03. 00:00 0.0	01.03. 04:30 N-NO	Regentage: 2
MaxWert	16.03. 14:10 22.1	01.03. 04:20 88	09.03. 09:20 1035	30.03. 07:W-NW 36.3	01.03. 10:00 N	08.03. 15:50 5.7
Durchschnitt	7.10	72	1023.1	2.9	W-NW	Gesamt: 8.8
31.03.	7.1	5.28 g/m³	1008	2 Bit W-NW 7.2	292 ° W-NW	8.8 l/m²
						PMV-1:-3 WC 4.7 °C TP 1.5 °C

Minimal- und Maximalwerte März 2012

Meßgröße	Minimum	Zeit	Datum	Maximum	Zeit	Datum	Durchschnitt
Temperatur Außen	-4,6 °C	06:50	07.03.2012	22,1 °C	14:10	16.03.2012	7,1 °C
Taupunkt	-6,6 °C	06:50	07.03.2012	9,3 °C	13:20	23.03.2012	2,0 °C
Windchill	-5,9 °C	09:30	08.03.2012	22,1 °C	14:10	16.03.2012	6,6 °C
Luftfeuchte Außen	24 %	13:40	17.03.2012	88 %	04:20	01.03.2012	72 %
Luftdruck	1006 hPa	14:00	31.03.2012	1035 hPa	09:20	09.03.2012	1023 hPa
Windgeschwindigkeit				36,3 km/h	07:20	30.03.2012	2,9 km/h
Windrichtung				W-NW	07:20	30.03.2012	W-NW
Windböen				56,4 km/h	15:30	31.03.2012	4,2 km/h
Regenmenge				5,7 l/m²	15:50	08.03.2012	#8,806 l/m²

Minimum Temperatur	-4,6 °C
Durchschnitt Minimum Temp.	1,5 °C
Durchschnitt Maximum Temp.	13,6 °C
Maximum Temperatur	22,1 °C
Durchschnitt Temperatur	7,10 °C
Monat Standard-Abweichung	+ 2,65 K
Monat Normal Wert	4,45 °C

Eistage ($T_{\max} < 0^{\circ}\text{C}$)	0
Frosttage ($T_{\min} < 0^{\circ}\text{C}$)	10
Sehr Kalt ($T_{\min} \leq -10,0^{\circ}\text{C}$)	0
Kalte Tage ($T_{\max} < 10^{\circ}\text{C}$)	11
warm ($T_{\max} \geq 18,0^{\circ}\text{C}$)	10
Sommertage ($T_{\max} \geq 25^{\circ}\text{C}$)	0
Heiße Tage ($T_{\max} \geq 30^{\circ}\text{C}$)	0

Regen Tage	
> 0,0 l/m²	2
> 2,0 l/m²	2
> 5,0 l/m²	1
> 10,0 l/m²	0
> 20,0 l/m²	0
Regenmenge	8,806 l/m²
Monat Standard-Abweichung	- 37,8 l/m²
Monat Standard-Abweichung	18,9 %
Monat Normal Wert	46,7 l/m²